

DUBAI MUNICIPALITY

REF: 812/02/02/3/17603



بلدية دبي

التاريخ : ٥ أكتوبر ١٩٩٨

تعميم إلى المكاتب الاستشارية الهندسية في إمارة دبي

رقم (٨٣)


بشأن

١- الصرف الصحي في المناطق الصناعية

٢- اعتماد أساليب صرف نواتج خزانات التحليل

تسهيلاً على المتفعين بالمناطق الصناعية في أنحاء إمارة دبي تقرر الآتي :

- ١- يتم التفاوض عن الوصلات المستقبلية (F.I.C) الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الصناعية (ويستثنى من ذلك مواقع سكن العمال) على أن يراعى الآتي :
 - أ - عمق آخر غرفة تفتيش قبل خزان التحليل أو التجميع لا يزيد عن ٧٠ سم .
 - ب - يتم تحديد موقع حفرة الامتصاص بالقرب من حدود قطعة الأرض الخارجية جهة الطرق أو السكك المجاورة لقطعة الأرض وفي حال تعذر ذلك يتم استبدالها بخزان تجميع مناسب مع توفير مدخل مناسب لصهاريج السحب .
- ٢- يمكن زيادة طاقة حفرة الامتصاص باستخدام نظام الخطوط المثقبة (Perforated Pipe) أو القنوات الزلطية المغطاة (Covered Gravel Trench) طبقاً للمخططات المعتمدة من البلدية ولاختيار المكتب الهندسي .

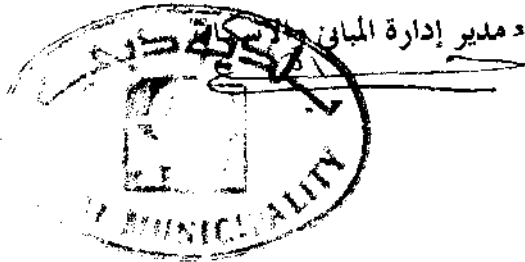

نسخة :

- مكتب سعادة المدير العام .
- السيد مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والمباني .
- إدارات وأقسام البلدية
- العلاقات العامة
- الملف

بلدية دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة